

תעודת בדיקה מס' 7452339933

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין : קבוצת ניסקו בע"מ
תאריך ההזמנה : 10.06.2024
כתובת : המעיין 41 מודיעין

בדיקה של:

גלאי עשן עצמאי פוטואלקטרי דגם TSS386A-H מתוצרת חברת [REDACTED] ארץ יצור : סין . הגלאי ניזון מסוללה
עצמאית 3 וולט מסוג לטיום
דגם סוללת לטיום CR123A מתוצרת חברת PAIRDEER

מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות ת"י 1220 חלק 5 : "גלאי עשן למערכות גילוי אש", יוני 2018 .
בדיקת השוואה לדגם TSS382A-H לפי תעודתנו מספר 7152316846

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה	תעודה זו מתייחסת לדוגמא שנבדקה בלבד ואין ליחסה לדוגמאות אחרות של אותו מוצר	תעודה זו מהווה את אישור הדגם
---	--	------------------------------

1. כללי:

הובא לבדיקה ע"י נציג המזמין גלאי עשן עצמאי מדגם TSS386A-H מסוג פוטואלקטרי מתוצרת חברת [REDACTED] הגלאי ניזון מסוללת עצמית של 3 וולט מדגם CR123A מתוצרת חברת PAIRDEER.

2. מסקנות:

הגלאים שנבדקו מתאימים לדרישות סעיפי התקן שנבדקו לפי תקן 1220 חלק 5.

3. הערות:

- הגלאים נבדקו לשימוש בדירות מגורים
- בכל גלאי מסופק גליון התקנה , תחזוקה בשפה העברית.
- בהתאם להנחיות יצרן הגלאי , אין לבצע שימוש בגלאי לאחר 10 שנים (משך חיי הסוללה שבגלאי הינו עד 10 שנים)
- יש להקפיד על אמצעי הבטיחות והאזהרות המצויינים בהוראות ההתקנה
- ה : יש לוודא את כל הסימונים הנדרשים על גבי הגלאי והאריזה

4. אזהרה:

להפעלה ראשונית של הגלאי , יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור TEST שעל גבי הגלאי עד להישמע צליל ואז הגלאי מוכן לפעולה.

דף 1 מתוך 2 דפים

שם הבדוק:

שם החותם: ברק זולונץ
תפקידו: בודק




תעודת בדיקה מס' 7452339933

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה:

תמונות 3.1

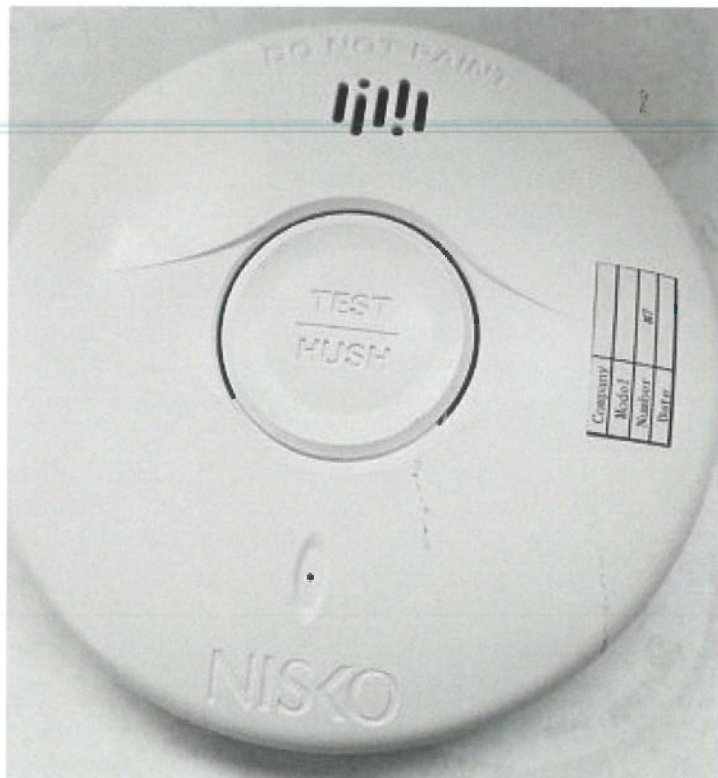

NISKO

מק"ט: 87610004

דגם: TSS386A-H סוג סוללה: DC3V(CR123A)

עוצמת קול התראה: 85dB ב-3 מטר



רגישות אזהרה: 0.10 - 0.16 dB/m

אזהרה: הסוללה אינה ניתנת להחלפה!

יש לקרוא את הוראות ההפעלה וההתקנה לפני שימוש

אין לפתוח את המכשיר!

איום חיי המוצר יש להשליכו לאתר פסולת ייעודי לסוללות ליתיום להרחיק ממקור חום אין להשאיר את הגלאי חשוף לאורך זמן רני שמש ישירה. בהתאם לתקן הישראלי (תקן 1220 חלק 5) ייצור סין, יבואן ניסקו, תאריך ייצור 06/24, טל 0722400600



** סוף תעודה **