

תעודת בדיקה מספר 7052399921

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
תאריך ההזמנה : 2020/09/08

תאור המוצר

מנורת חירום
הדגם הנבדק : HLST-652 3W מנורת חירום IP40; LED 3W
ארץ יצור : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2020/10/14 הנוטל: בא כח המכון מספר בקשה: 4307114
כמות במדגם : 2
מספר שטר מטען : 20028392
נמל היבוא : נמל אשדוד
שם ארץ יבוא : סין
תאריך כניסה: 2020/09/13

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 22.4-דרישות בדיקה כלליות, 22.6-סימון, 22.9-אמצעי הארקה, 22.11-תיוול פנימי וחיצוני, 22.12-הגנה מפני הלם חשמלי, 22.15-התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 22 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירום, ממרץ 2019

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.


מסמך זה מכיל 5 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2020/10/21

תאריך הפקת תעודה



יאן אילייב תפקיד בודק בכיר

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 7052399921

1953 - "

12

5

2

: המוצר הנבדק הינו מנורת חירום המיועדת להתקנה צמודת קיר/תקרה,

דגם: HLST-652, ארץ ייצור: סין.

סמל מסחרי: Fetaya Electric, דגם- SPEEDY FET9187

המנורה מיועדת לתאורה בעזרת 2 דיודות פולטת אור (LED) בהספק של 3W.

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי: < II >

דרגת הגנה מפני אבק ומים: IP40

טמפ' סביבה- 40°C : ta

המנורה מסוג: | 180 | AF | 0 | X | - מנורת חירום עצמאית לא רציפה.

משך פעולת החירום הוא 180 דקות.

קיים לחצן בדיקה המשמש כמחווך טעינה בצבע ירוק, בזמן תקלה מתחלף לצבע אדום.

מידות המנורות בקירוב: אורך/רוחב - 110 מ"מ, גובה- 40 מ"מ

מעטפת המנורה עשויה: חומר פלסטי.

המנורה כוללת את הרכיבים הבאים:

(1) סוללה תוצרת- HONGLIDA, דגם - 18650 (1ICR19/67),
נתונים טכניים: 3.7V, 3000mAh, 11.1Wh Li-ion.

(2) ממיר חירום כרטיס אלק' מסומן ב- HAES-652T3
נבדק ואושר לתקן IEC 61347-2-7 ב Attachment No. 3.

(3) LED module מסומן ב- HAES-652DBT2
נבדק ואושר לתקן IEC 62031 כחלק מהבדיקה ב Attachment No. 4.

(4) מהדקי זינה תוצרת Jiang Men, דגם P02, מעבדה מאשרת VDE.

חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י מהדקי זינה.


תעודת בדיקה מספר 7052399921

1953 - "

12

5

3

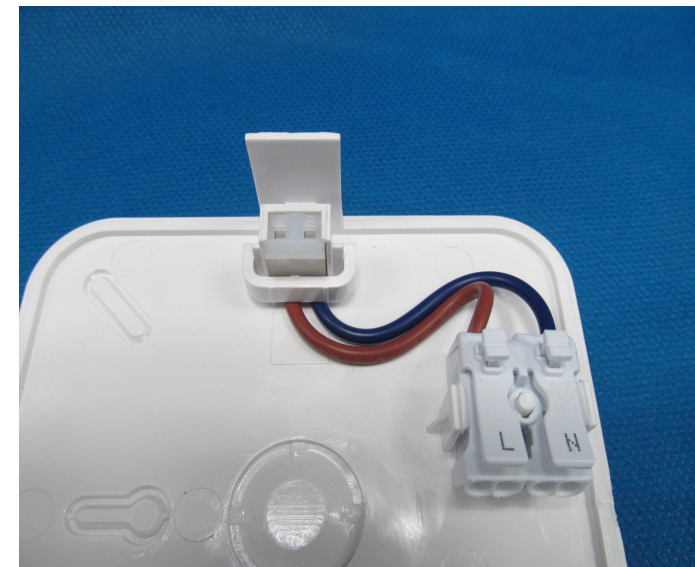



תעודת בדיקה מספר 7052399921

1953 - "

12

5

4

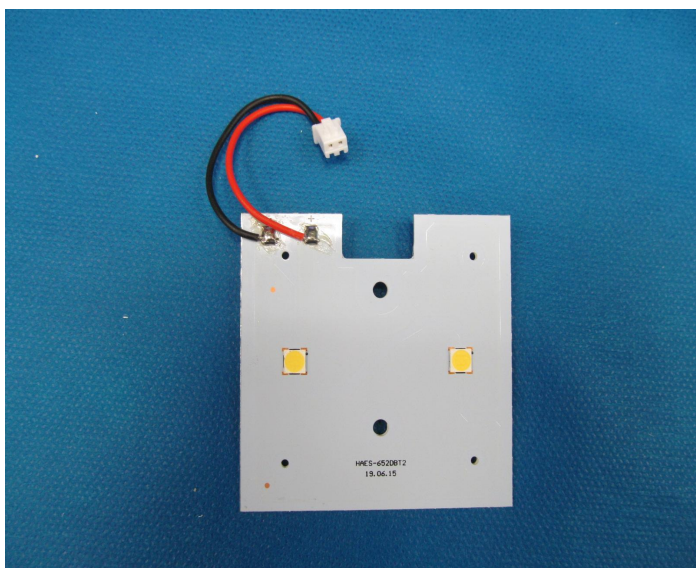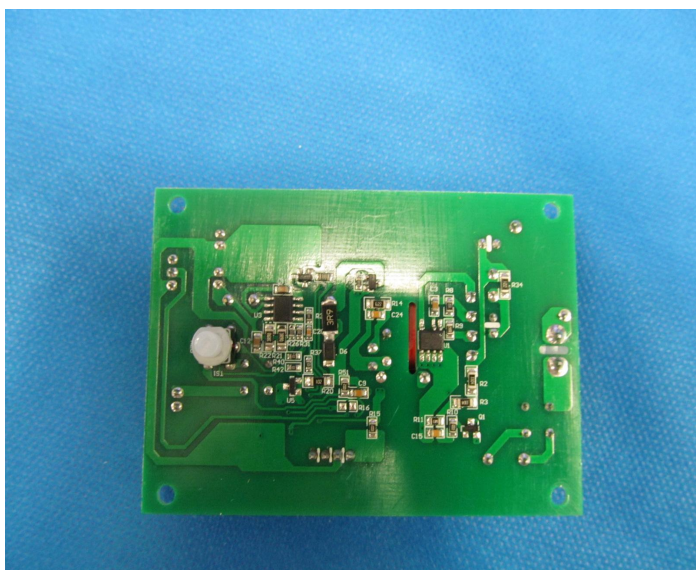

תעודת בדיקה מספר 7052399921

1953 - "

12

5

5

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
22.4	דרישות בדיקה כלליות		מתאים
22.4.24	סיכונים פוטוביולוגיים		מתאים
22.4.5	מודל לד		מתאים
22.6	סימון		מתאים
22.9	אמצעי הארקה		לא ישים
22.11	תיוול פנימי וחיצוני		מתאים
22.12	הגנה מפני הלם חשמלי		מתאים
22.15	התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי		מתאים
22.4.2031	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 961 חלק 15)		מתאים
22.4.2032	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.2)		מתאים