

תעודת בדיקה מספר 9952343645

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
תאריך ההזמנה : 2019/04/21

תאור המוצר

התקני חיבור נפרדים - יחידות הידוק מתוברגות
הדגם הנבדק : EKL 1BE DS PA מהדק חשמלי
יצרן : ELECTRO TERMINAL
ארץ יצרן : אוסטרליה

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2019/04/29 הנוטל: בא כח המכון מספר בקשה: 4089214
כמות במדגם : 18
מספר שטר מטען : 079827
נמל היבוא : נמל אשדוד תאריך כניסה: 2019/04/28
מספר חשבון ספק: 93022061 מיום: 2019/03/29 שם ספק: ELECTRO TERMINAL
שם ארץ יבוא : סין

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 8-סימון, 11-מבנה, 16-עמידות בחום של התקן הישראלי ת"י 60998
חלק 2 חלק עשרוני 1 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים
דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק מתוברגות, מדצמבר
2009

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.


מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:
המוצר לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן.

2019/05/07

תאריך הפקת תעודה



יצחק אלמה תפקיד מהנדס בכיר

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 9952343645

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

תאור מודחב של המוצר


תאור: המוצר הנבדק הינו התקן הדק רב כניסות (12 יחידות) ההתקן עשוי מחומר מבדד ובו הדק בעל פחית הגנה עשוי מחומר מתכתי. בהדק קיימים תברייגים המיועדים לשני ברגי הידוק.

סימון:

הסימון על כל שני התקנים סמוכים:

הסימון בחזית המוצר: הסימון בגב המוצר:

450V	EKL 1BE
VDE 4	
KEMA KEUR	IMQ
D N S FI	OVE
CEBEC	S+
UL	ESC
300V	סמל יצרן (TRIDONIC)

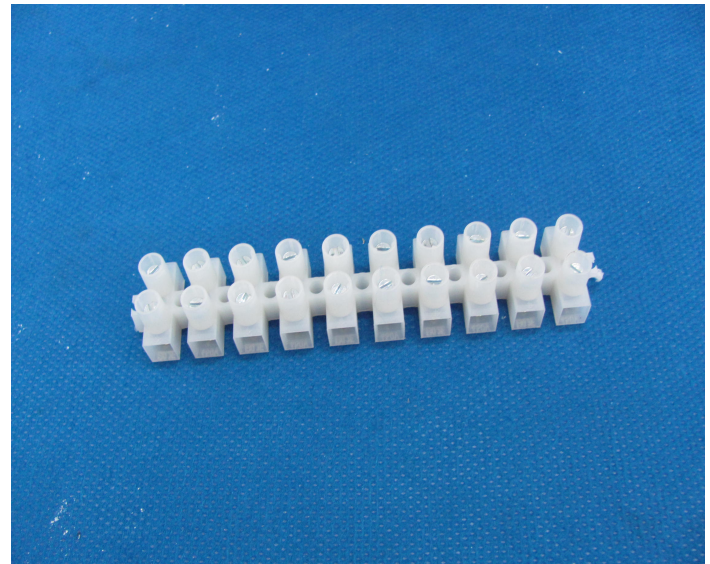

תעודת בדיקה מספר 9952343645

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
8	סימון		מתאים
11	מבנה		מתאים
16	עמידות בחום		מתאים

סוף תעודת הבדיקה