

תעודת בדיקה מספר 9952381158

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
 מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
 תאריך ההזמנה : 2019/07/17

תאור המוצר

התקני חיבור נפרדים - יחידות הידוק מתוברגות
 הדגם הנבדק : EKL2S התקן הדק רב כניסות
 יצרן : ELECTRO-TERMINAL
 ארץ יצור : אוסטרליה

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2019/07/18 הנוטל: המזמין
 כמות במדגם : 18

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת בדיקות שוק

התאמה לסעיפים: 8-סימון, 11-מבנה, 16-עמידות בחום של התקן הישראלי ת"י 60998
 חלק 2 חלק עשרוני 1 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים
 דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק מתוברגות, מדצמבר
 2009

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.


מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:
 התעודה חלה גם על דגמים: EKL1S, EKLOS

2019/08/02

תאריך הפקת תעודה



יצחק אלמה תפקיד מהנדס בכיר

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 9952381158

1953 - "

12

3

2

: המוצר הנבדק הינו התקן הדק רב כניסות (12POLE), ההתקן עשוי מחומר מבדד ובו הדק מחומר מתכתי. בהדק קיימים תברייגים המיועדים לשני ברגי הידוק.




סימון:

הסימון על כל שתי יחידות הידוק סמוכות:

450V EKL2S 10³s TC (סמל יצרן)

SNF VDE S +

KEMA KEUR OVE ESC

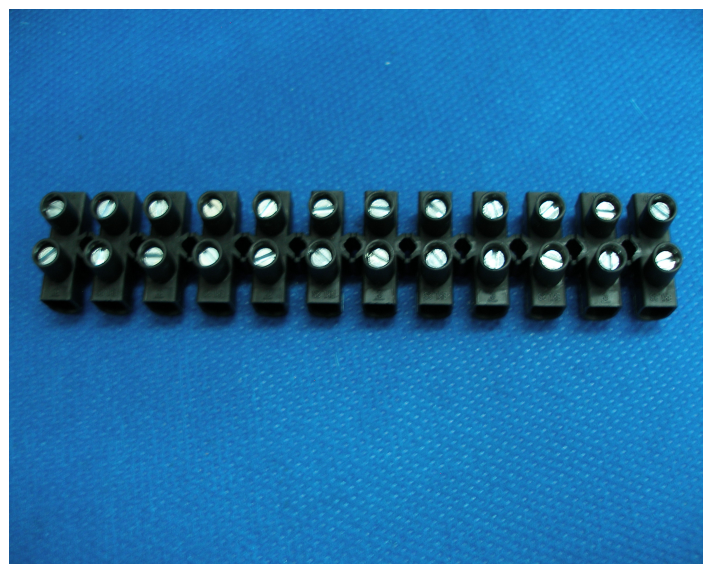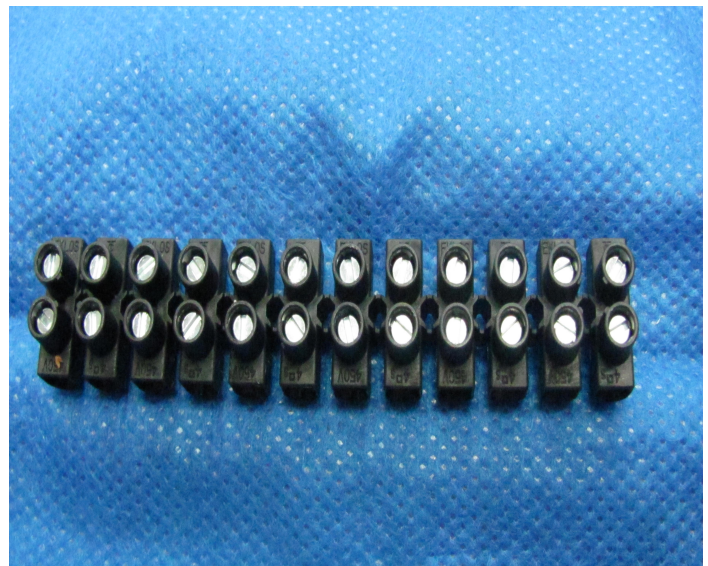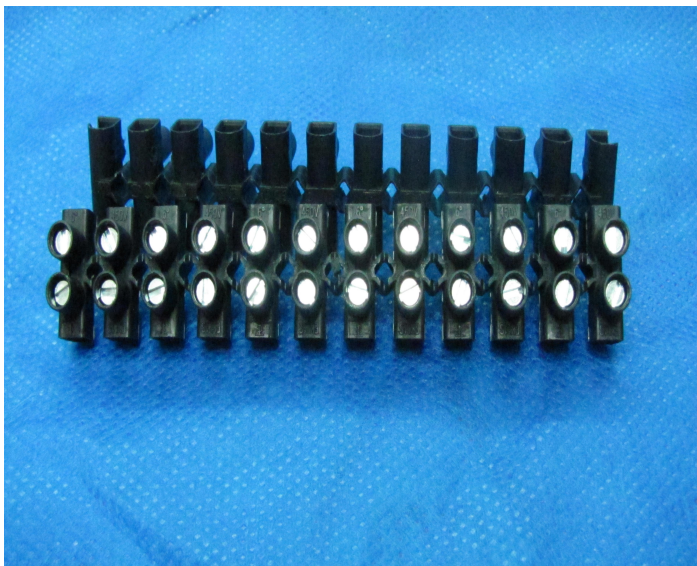

תעודת בדיקה מספר 9952381158

1953 - "

12

3

3

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
8	סימון		מתאים
11	מבנה		מתאים
16	עמידות בחום		מתאים