

תעודת בדיקה מספר 7352381621

דף 1 מתוך 5

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי הזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
 מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
 תאריך ההזמנה : 27/09/2023

תאור המוצר

מתאמים חד מופעיים
 הדגם הנבדק : FET 5417 מתאם תקע/בית תקע לשימוש מוגבר עם שעון 24 שעות
 יצרן : FETAYA LIGHTING
 ארץ יצור : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 27/09/2023 הנוטל: המזמין
 כמות במדגם : 6

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת בדיקות שוק

התאמה לסעיפים: 8-סימון, 14-מבנה תקעים ובתי תקע מטלטלים, של התקן הישראלי ת"י 32 חלק 2 חלק עשרוני 5 - תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות ייחודיות למתאמים, מנובמבר 2007

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 5 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
 פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

פרוט פעולה מתקנת לתעודה 7352354169:

א. טיימר (ללא סימון) של המתאם הוחלף לטיימר נושא סימון דגם, פרמטרים טכניים.

ב. הוצגה תעודת בדיקה 9852379420 עבור הטיימר

דגם (GS-01A)

אשר נבדק על התאמתו לת"י 33, חלק 1.

10/10/2023

תאריך הפקת תעודה

שם המאשר: אלכסנדר גלובצקי תפקיד בודק

Importer_hsm1@sii.org.il : "

050-6599800 :

03-6465160 :

42

תעודת בדיקה מספר 7352381621

דף 2 מתוך 5

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

המוצר הנבדק הינו מתאם חד מופעי, מיוחד לשימוש מוגבר, (תקע/בית תקע) בעל מגעת הארקה הכולל טיימר מכני, בנוסף קיימת נורית סימון.

המתאם בעל תריסי הגנה המכסים את שפופרות מוליכות זרם. הטיימר בעל שלושה מצבים: מופעל, שעון, כבוי. המתאם עשוי מחומר מבדד ובו חלקים נושאי זרם וחלקי הארקה העשויים ממתכת אל ברזלית.

הסימון על גבי המדבקה של המתאם:

FETAYA ELECTRICS

שעון 24 שעות

תקע שקע מק"ט 5417

סמל גרפי "מנוע"

~50Hz 230V

16A סמל גרפי של מפסק u

3600W Max

FET 5417

CE

סמל גרפי "לשלוח את הפסולת בפח מיוחד בלבד"

הסימון בסמוך לפינים:

N _ _ L

-

~16A 250V

הסימון על גבי מעטפת טיימר:

Timer Module GT-01A

CE סמל גרפי "לשלוח את הפסולת בפח מיוחד בלבד"

1R

A 3800W AC 50Hz 220V-250V(3)250V 16

הסימון על גבי המיקרו-מפסק:

Kangbo

COM NC NO

KB-1

15A 125/250VAC

1/2HP 125VAC 1HP 250VAC

10A 125VL

c UR us

A 250VAC(4)K 16

n VDE

A 250VAC(4)K 16





תעודת בדיקה מספר 7352381621

דף 3 מתוך 5

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר



n T105 CQC

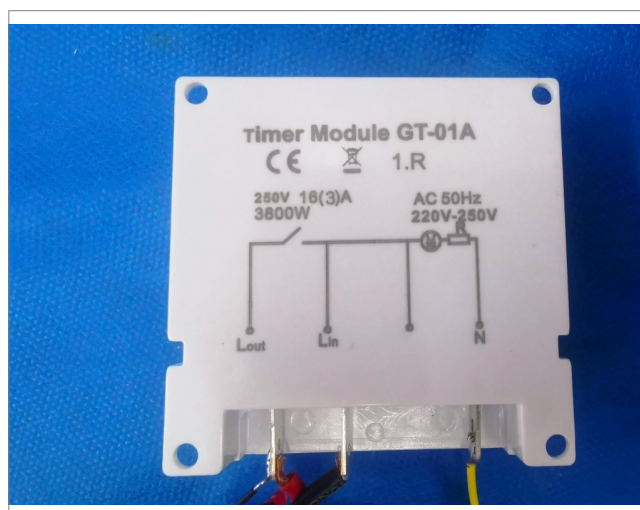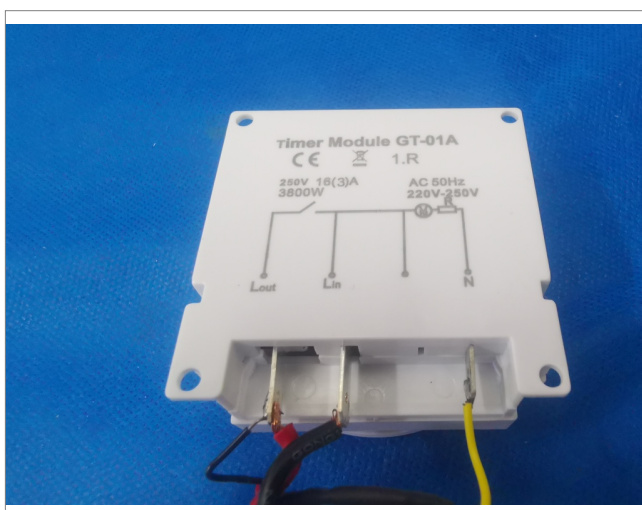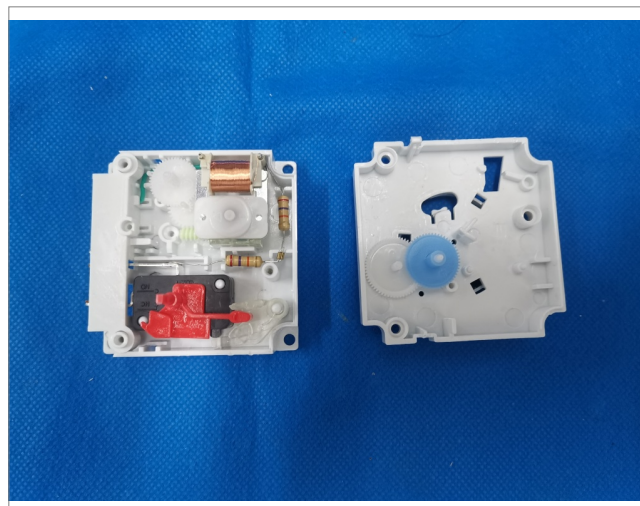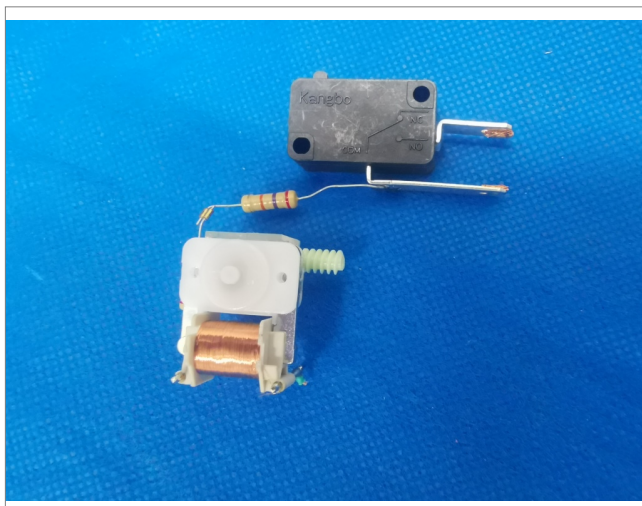

תעודת בדיקה מספר 7352381621

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 5

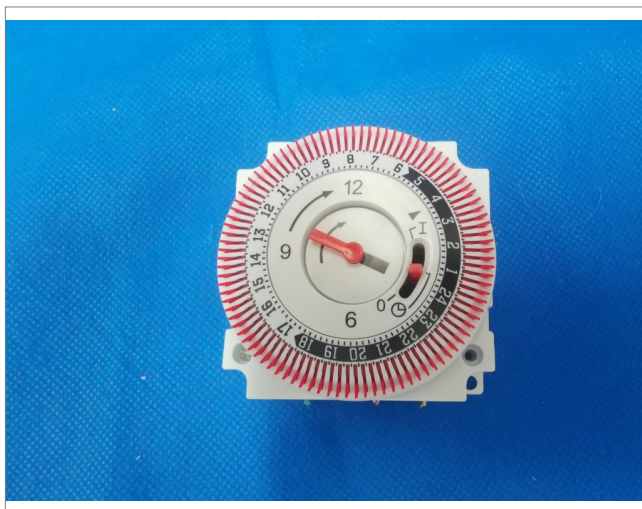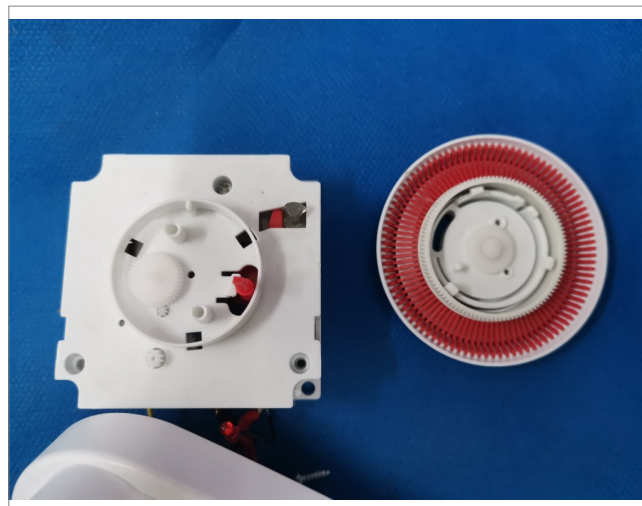

תעודת בדיקה מספר 7352381621

דף 5 מתוך 5

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
8	סימון		מתאים
14	מבנה תקעים ובתי תקע מטלטלים		מתאים

סוף תעודת בדיקה