

מפרט + תקנים

FETAYA
ELECTRICS

מפסקי זרם ח"א
מפסקי פחת | קונטקטור

א. פתיה בע"מ אליהו איתן 15, ראשל"צ, ישראל

מפסק זרם חצי אוטומט

TYPE C

MINI CIRCUIT BREAKER

להתקנה לפס דין עבור לוחות חשמל



RoHS
COMPLIANT

מתוכנן לפי דרישות התקן
IEC/EN60898-1

CB CE



7
שנות אחריות

TYPE C

6000


להתקנה לפס דין עבור לוחות חשמל

זרם קצר 6KA

אופיין C

מגוון 6A - 63A

תלת פאזי | דו פאזי | חד פאזי

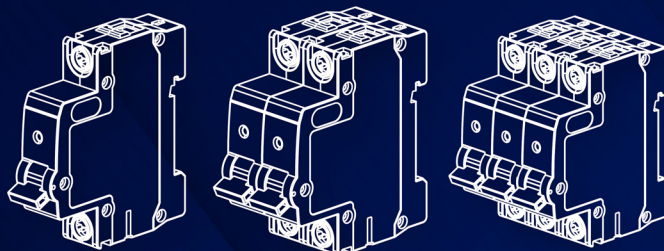



מתוכנן לפי דרישות התקן
IEC/EN60898-1

CB CE

מפסק זרם ח"א | TYPE C

להתקנה לפס דין עבור לוחות חשמל

זרם קצר 6KA

מפסק זרם ח"א 1P



x 12
pcs

POLE	מודול	מתח	אמפר	תאור	מק"ט
1P	1M	230V	6A	מפסק זרם ח"א C 6A 1P	700030106
1P	1M	230V	10A	מפסק זרם ח"א C 10A 1P	700030110
1P	1M	230V	16A	מפסק זרם ח"א C 16A 1P	700030116
1P	1M	230V	20A	מפסק זרם ח"א C 20A 1P	700030120
1P	1M	230V	25A	מפסק זרם ח"א C 25A 1P	700030125
1P	1M	230V	32A	מפסק זרם ח"א C 32A 1P	700030132
1P	1M	230V	40A	מפסק זרם ח"א C 40A 1P	700030140
1P	1M	230V	50A	מפסק זרם ח"א C 50A 1P	700030150
1P	1M	230V	63A	מפסק זרם ח"א C 63A 1P	700030163



x 6
pcs

מפסק זרם ח"א 1P + N

POLE	מודול	מתח	אמפר	תאור	מק"ט
1P+N	2M	230V	25A	מפסק זרם ח"א C 2P (1P+N) 25A	710030225
1P+N	2M	230V	32A	מפסק זרם ח"א C 2P (1P+N) 32A	710030232



x 4
pcs

מפסק זרם ח"א 3P

POLE	מודול	מתח	אמפר	תאור	מק"ט
3P	3M	400V	6A	מפסק זרם ח"א C 6A 3P	700030306
3P	3M	400V	10A	מפסק זרם ח"א C 10A 3P	700030310
3P	3M	400V	16A	מפסק זרם ח"א C 16A 3P	700030316
3P	3M	400V	20A	מפסק זרם ח"א C 20A 3P	700030320
3P	3M	400V	25A	מפסק זרם ח"א C 25A 3P	700030325
3P	3M	400V	32A	מפסק זרם ח"א C 32A 3P	700030332
3P	3M	400V	40A	מפסק זרם ח"א C 40A 3P	700030340
3P	3M	400V	50A	מפסק זרם ח"א C 50A 3P	700030350
3P	3M	400V	63A	מפסק זרם ח"א C 63A 3P	700030363



תעודת בדיקה מספר 7352376592

דף 1 מתוך 4

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי הזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
 מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
 תאריך ההזמנה : 07/09/2023

תאור המוצר

מפסק להגנה מפני זרם יתר - מפסק אוטומטיים זעיר לזרם חילופין
 הדגם הנבדק : מפסק אוטומטי זעיר 6KA
 יצרן : FETAYA ELECTRICS
 ארץ יצור : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 29/08/2023 הנוטל: המזמין
 כמות במדגם : 18

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק: אימות תעודה להכרה

התאמה לדרישות של התקן הישראלי ת"י 60898 חלק 1 - אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל
 להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים
 (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים, ממאי 2018
 אימות תעודת CB מספר HU-003416 שהופקה על ידי
 TUV RHEINLAND INTERCERT KFT., MEEI DIVISION
 בתאריך 26/04/2021
 דוח בדיקה מס CN216WSO 001 שהופק על ידי
 בתאריך 13/03/2021

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 4 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
 פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
 הערות:
 הבדיקה בוצעה בין התאריכים: 12/09/2023 - 28/11/2023

28/11/2023

תאריך הפקת תעודה



שם המאשר: דוד יעקב

ענף תעשייה חיים לבנון 42 תל אביב טל: 03-6465160 ווטסאפ: 050-6599800 דוא"ל: Importer_hsm1@sii.org.il

תעודת בדיקה מספר 7352376592

דף 2 מתוך 4

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

המוצרים לבדיקה הינם מפסקים אוטומטיים זעירים הנועדים להתקנה בלוחות חשמל, והמשמשים להגנה מפני זרמי יתר, בבתי מגורים ובמקומות דומים.

סימון

המפסק נושא את הסימונים הבאים

FETAYA

CE

קיים תרשים חשמלי.

C 63

~ V 400 / 230

IEC/EN 60898-1

|6000|



Hz 50/60

2307C63

תעודת בדיקה מספר 7352376592

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 4

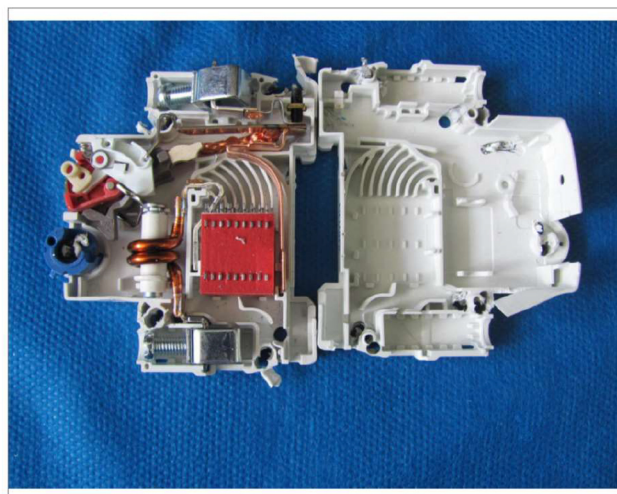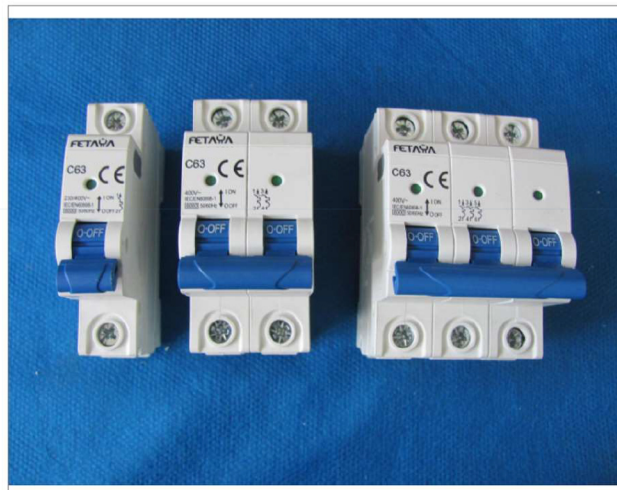

תעודת בדיקה מספר 7352376592

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 4

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
6	סימון		מתאים

סוף תעודת בדיקה

מפסקי פחת TYPE A



7
שנות אחריות

RoHS
COMPLIANT

מתוכנן לפי דרישות התקן
IEC/EN60898-1




CB CE



להתקנה לפס דין עבור לוחות חשמל
זרם קצר 10KA
אופיין A

מק"ט	תאור	אמפר	מתח	מודול	POLE
701011240	מפסק פחת 2X40A TYPE A	40A	230V	2M	1P
701011440	מפסק פחת 4X40A TYPE A	40A	400V	4M	3P
701011463	מפסק פחת 4X63A TYPE A	63A	400V	4M	3P

מגען מיני MINI CONTACTOR

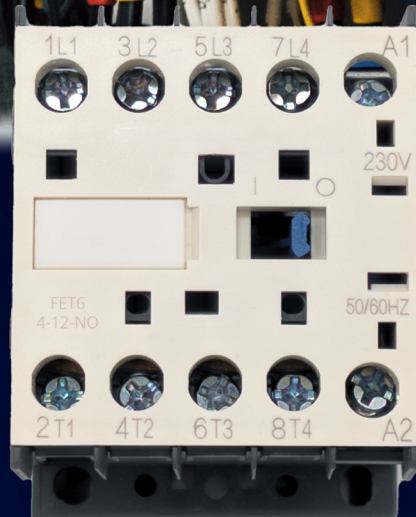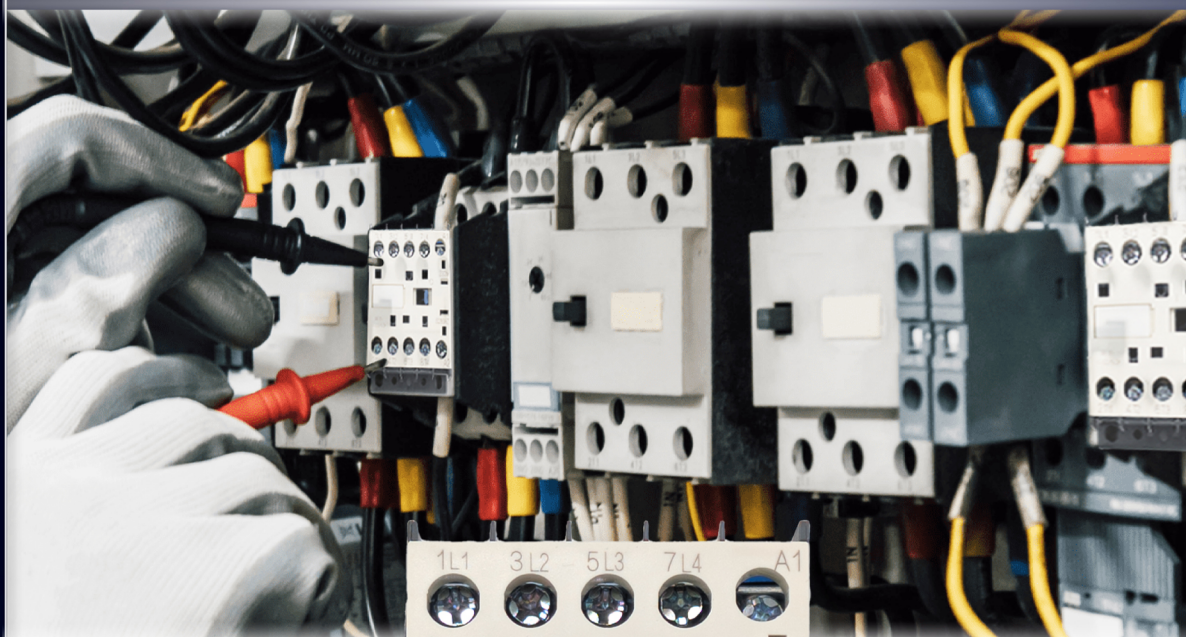

להתקנה לפס דין עבור לוחות חשמל

להפעלת מעגלי זרם בצריכה גבוהה

NORMALLY OPEN

7
שנות אחריות

מתוכנן לפי דרישות התקן
IEC/EN60947-4-1

CB CE

מק"ט	תאור	אמפר	מתח	מודול	POLE
702000402	מיני קונטקטור	12A	400V	3M	3P




מתוכנן לפי דרישות התקן
IEC/EN60898-1

CB CE

מפסק פחת | TYPE A


להתקנה לפס דין עבור לוחות חשמל

זרם קצר 10KA

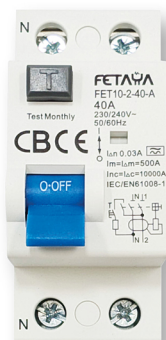


x 90
pcs

מק"ט	תאור	אמפר	מתח	מודול	POLE
701011240	מפסק פחת TYPE A 2X40A	40A	230V	2M	1P

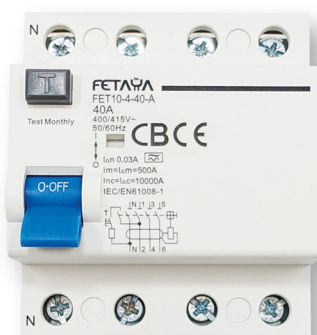


x 45
pcs

מק"ט	תאור	אמפר	מתח	מודול	POLE
701011440	מפסק פחת TYPE A 4X40A	40A	400V	4M	3P

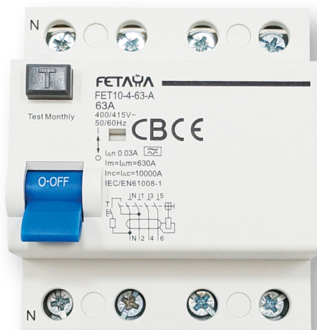

x 45
pcs

מק"ט	תאור	אמפר	מתח	מודול	POLE
701011463	מפסק פחת TYPE A 4X63A	63A	400V	4M	3P

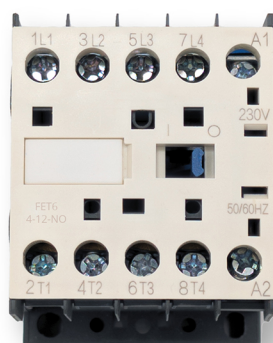

x 100
pcs

מק"ט	תאור	אמפר	מתח	מודול	POLE
702000402	מיני קונטקטור	12A	400V	3M	3P

מיני קונטקטור | 3P

להתקנה לפס דין עבור לוחות חשמל

להפעלת מעגלי זרם בצריכה גבוהה

NORMALLY OPEN

מתוכנן לפי דרישות התקן
IEC/EN60947-4-1

CE



orders@fetaya.com



www.fetaya.com



א. פתיה - Fetaya



Fetaya_electrics

תעודת בדיקה מספר 7352376591

דף 1 מתוך 5

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי הזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
 מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
 תאריך ההזמנה : 07/09/2023 תאריך ביצוע: 18/12/2023

תאור המוצר

מפסק מגן הפועל בזרם דלף
 הדגם הנבדק : מפסק מגן הפועל בזרם דלף
 יצרן : FETAYA ELECTRICS
 ארץ יצור : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 29/08/2023 הנוטל: המזמין
 כמות במדגם : 12

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק: אימות תעודה להכרה

התאמה לדרישות של התקן הישראלי ת"י 61008 חלק 1 - מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר, המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות, ממרץ 2018
 אימות תעודת CB מספר HU-003283 שהופקה על ידי TUV RHEINLAND INTERCERT KFT., MEEI DIVISION בתאריך 22/01/2021
 דוח בדיקה מס 001 60429105 שהופק על ידי TUV RHEINLAND בתאריך 10/11/2020

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 5 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
 פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
 הערות:
 הבדיקה בוצעה בין התאריכים: 10/09/2023 - 18/12/2023

18/12/2023

תאריך הפקת תעודה



שם המאשר: דוד יעקב

ענף תעשייה חיים לבנון 42 תל אביב טל: 03-6465160 ווטסאפ: 050-6599800 דוא"ל: Importer_hsm1@sii.org.il

תעודת בדיקה מספר 7352376591

דף 2 מתוך 5

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

המוצרים לבדיקה הינם מפסקי מגן הפועלים בזרם דלף, דגם A. מפסקי המגן מיועדים להתקנה בלוחות חשמל, ומשמשים להגנה מפני זרמי דלף בבתי מגורים ובמקומות דומים.

סימון

המפסק נושא את הסימונים הבאים

FETAYA

ELECTRICS

|T|

Test Monthly

A 63

~ V 400 / 415

CE

CB

Hz 50/60



$I_{Vn} 0,03 A$

$I_m = I_{Vm} = 630 A$

$I_{nc} = I_{Vc} = 10000 A$

IEC/EN 61008-1

|11|




A63 234730

תעודת בדיקה מספר 7352376591

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 5

תאור מורחב של המוצר

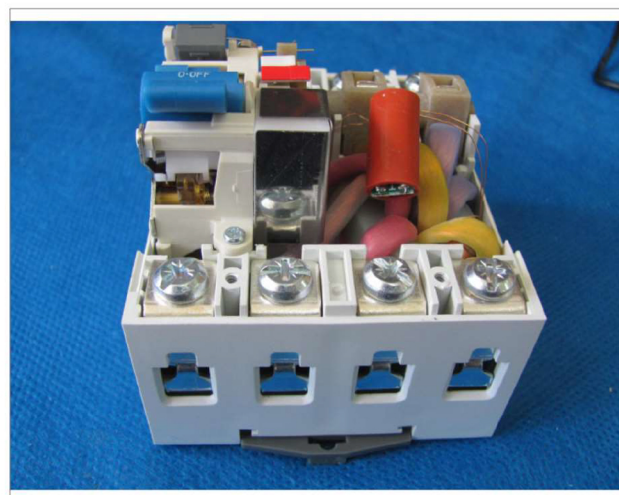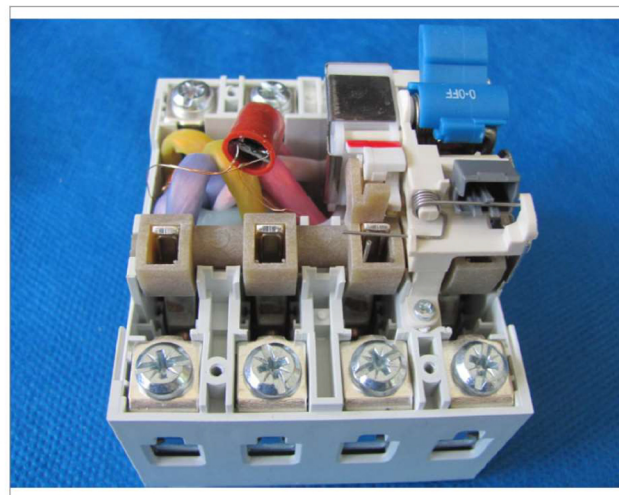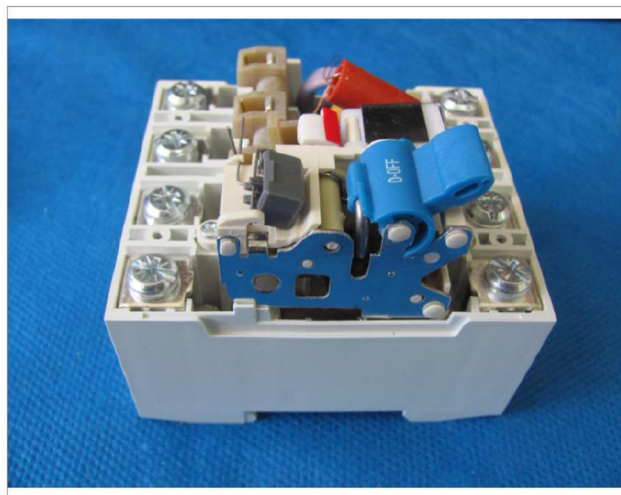

תעודת בדיקה מספר 7352376591

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 5



תעודת בדיקה מספר 7352376591

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953 דף 5 מתוך 5

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
6	סימון		מתאים

סוף תעודת בדיקה